

РОССИЯ
Муниципальное
унитарное предприятие

ГОРВОДОКАНАЛ

681000, г. Комсомольск-на-Амуре
ул. Кирова, 24, тел. 59-06-71

25.03.2019 № 634

Заместителю начальника
Управления архитектуры и
градостроительства
администрации
г. Комсомольска – на - Амуре

Дацко Д. К.

На №1-16/1624 от 20.03.2019 года

Информация о плате за подключение.

С целью подготовки администрацией г. Комсомольска-на-Амуре материалов для проведения торгов по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 27:22:0030104:3351, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в 15 метрах в юго-восточном направлении от многоквартирного жилого дома №36 по ул. Пирогова, для проектирования сетей и подключения объекта капитального строительства, к сетям холодного водоснабжения и канализации в Центральном округе города.

По земельному участку проходит городской водопровод Ø150мм. с северо-западной стороны и Ø200мм. с юго-восточной стороны. Выдержать охранную зону для сети водопровода по 5(пять) метров в обе стороны от трубопровода. Посадку здания согласовать дополнительно.

В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.07.2018 №875), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (с изменениями от 05 июля 2018г. №787) и постановлением Правительства Хабаровского края Комитета по ценам и тарифам от 19.12.2018г. №40/92. «Об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» г. Комсомольск-на-Амуре с подключаемой нагрузкой менее 250,0 куб.метров в сутки на 2019г.:

- ставка тарифов за подключаемую нагрузку к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объектов с подключаемой нагрузкой менее 250,0 куб.метров в сутки составляет:
- по водопроводу - 3766,57 руб/куб.м в сутки без учета НДС;
- по канализации - 2100,75 руб/куб.м в сутки без учета НДС;


В случае устройства пунктов общественного питания проектом предусмотреть установку масло-жироуловителя, при устройстве автомастерских автомоек, АЗС, проектом предусмотреть устройство локальных очистных сооружений (бензомаслоуловитель) для очистки сточных вод от объекта.

Предельная свободная мощность существующих водопроводных сетей 10м³/сутки;

Предельная свободная мощность существующих канализационных сетей 10м³/сутки.

Директор предприятия
Исп. Дацко Л. Б. тел 590690

М.С. Войтик

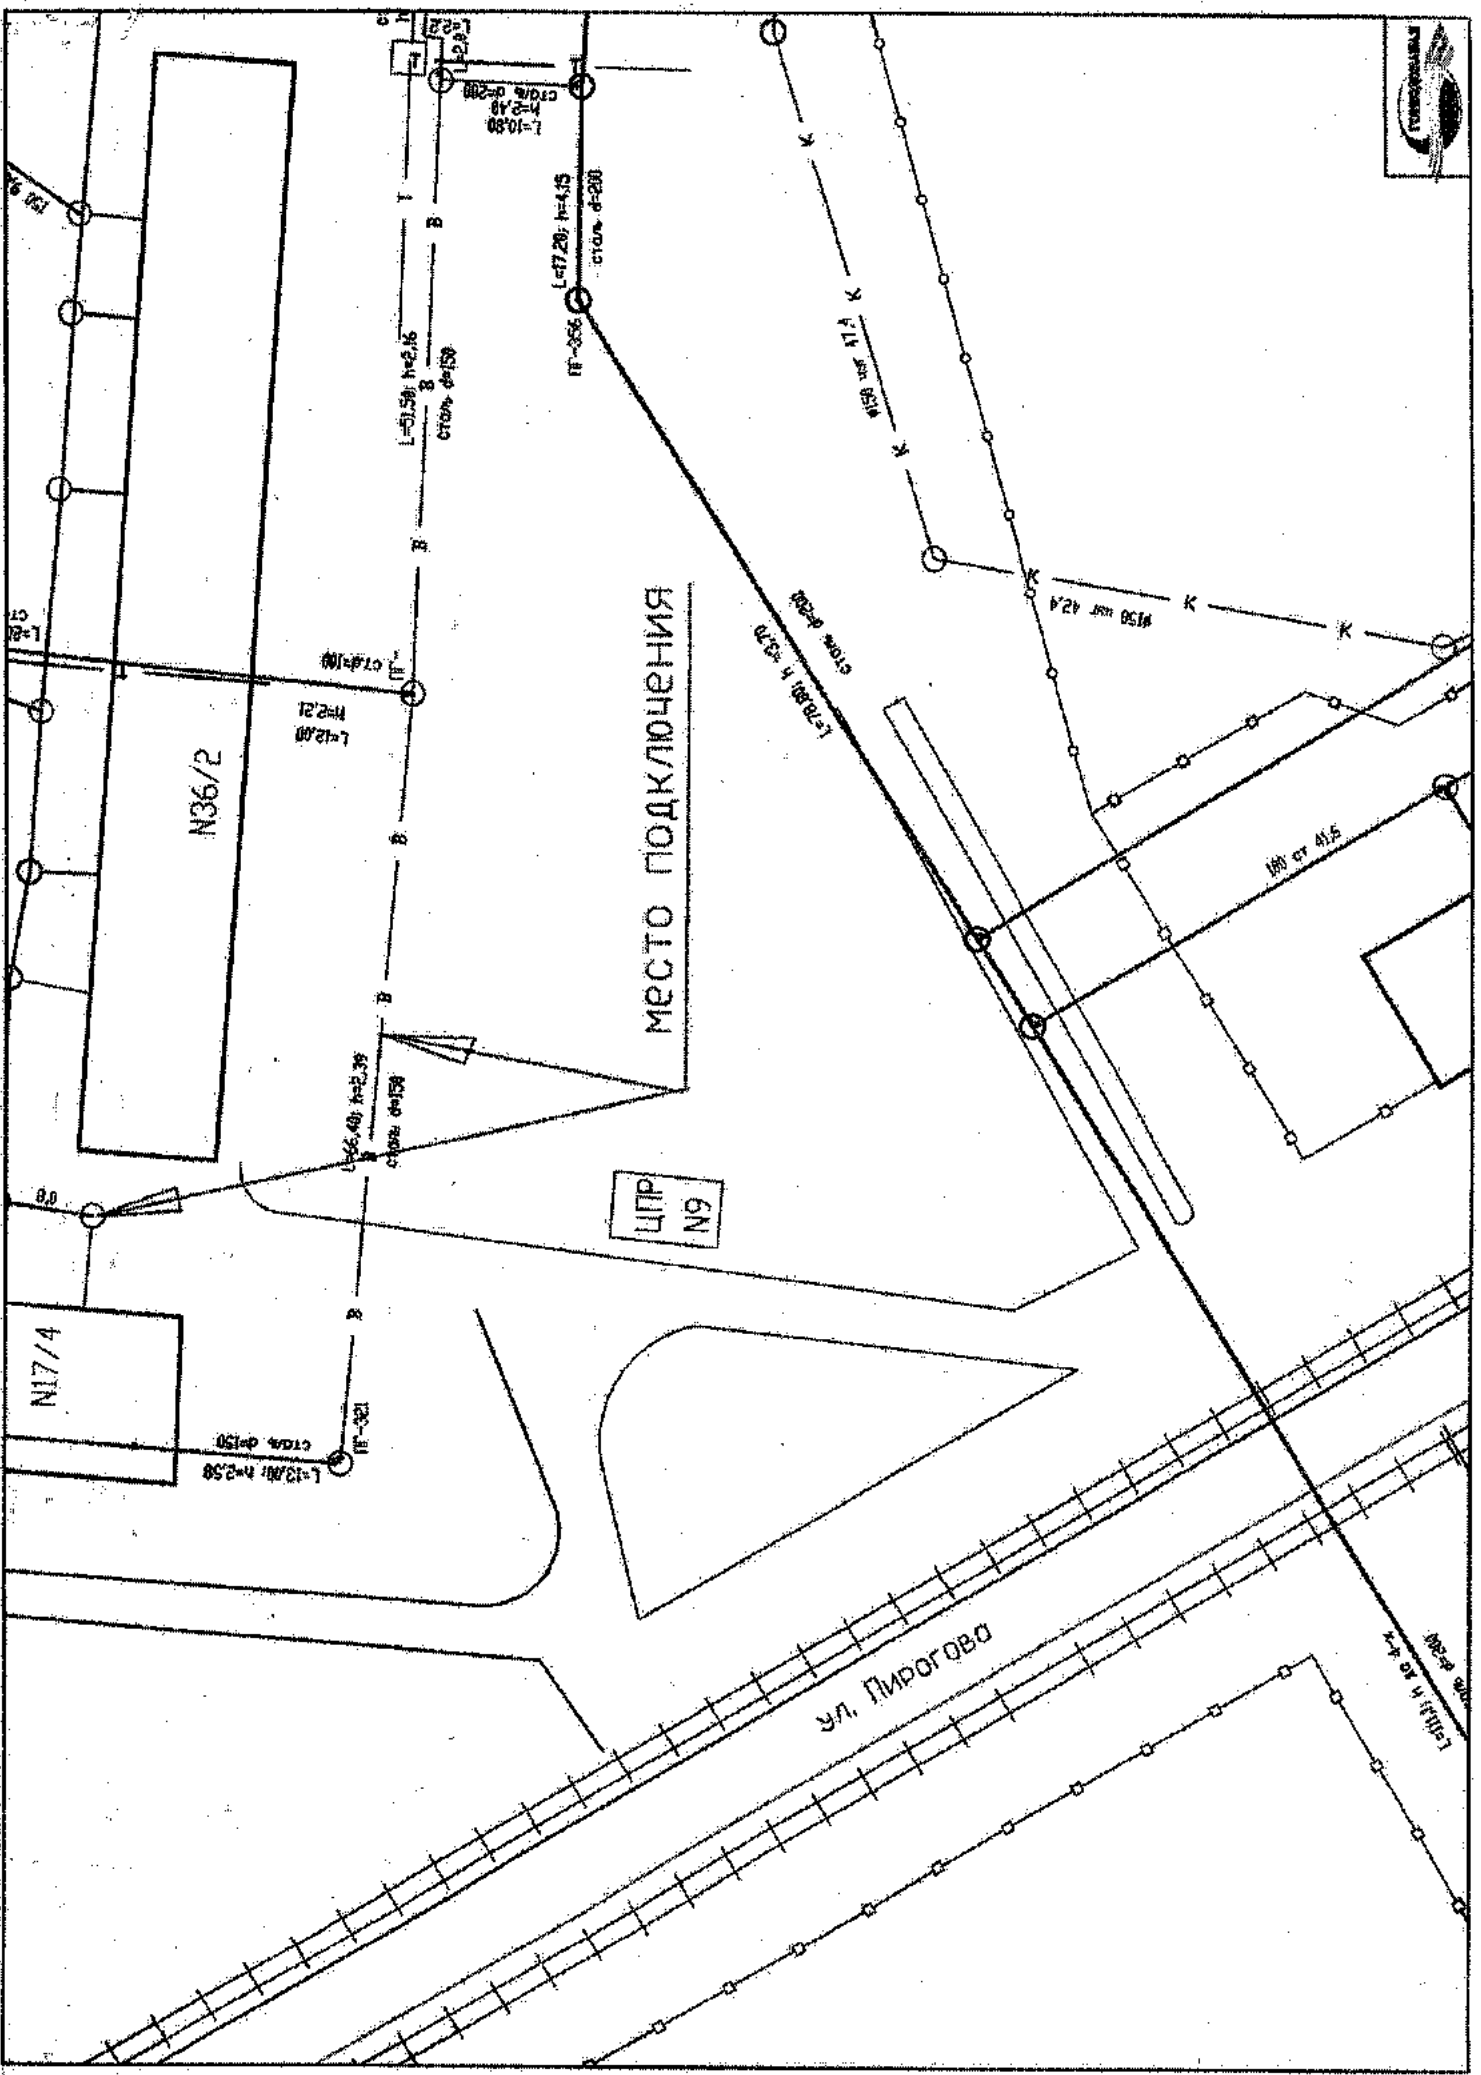

ГОРВОДОКАНАЛ

681000, г. Комсомольск-на-Амуре
ул.Кирова, 24, тел.59-06-71

25.03.2019 № 630

На №1-16/1624 от 20.03.2019 года

Технические условия

с целью подготовки администрацией г.Комсомольска-на-Амуре материалов для проведения торгов по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 27:22:0030104:3351, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в 15 метрах в юго-восточном направлении от многоквартирного жилого дома №36 по ул. Пирогова, для проектирования сетей и подключения объекта капитального строительства, к сетям холодного водоснабжения и канализации в Центральном округе города.

По водопроводу:

1. Водопровод к объекту возможно подключить от существующего водопровода Ø150мм. в районе жилого дома №36/2 по ул. Пирогова.
2. Максимальная нагрузка в возможной точке подключения 50м³/сутки.

По канализации:

3. Канализационную сеть к объекту подключить в дворовую канализацию Ø200мм. жилого дома №17/4 по Магистральному шоссе.
4. Максимальная нагрузка в точке подключения 50м³/сутки.
5. Срок подключения объекта кап. строительства к сетям инженерно - технического обеспечения – 18 (восемнадцать) месяцев со дня подписания договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.
6. Срок действия технических условий – 3 (три) года.

Директор предприятия



М.С. Войтик